

VODOVODNA ZADRUGA LEŠE, z.o.o.

Leše 3, 4290 Tržič

LETNO POROČILO O PITNI VODI IZ VODOVODNEGA SISTEMA S KATERIM UPRAVLJA VODOVODNA ZADRUGA LEŠE Z.O.O. ZA LETO 2025, pripravljeno skladno z drugim odstavkom 18. člena Uredbe o pitni vodi (Ur.l. 61/23)

Vodovodna zadruga Leše z.o.o. zagotavlja nadzor kvalitete pitne vode na osnovah HACCP načrta. Ta omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo. Vodovodna zadruga Leše ima za spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode sklenjeno pogodbo z **Nacionalnim Laboratorijem za Zdravje, Okolje in Hrano (NLZOH)**.

Za mikrobiološko preiskavo je bilo v letu 2025 odvzetih 7 vzorcev vod. Pri mikrobiološki preiskavi se analizira prisotnost bakterij: Escheria Coli, Koloformne bakterije, Enterokoki, Clostridium perfringens, število kolonij pri 22°C in 36°C. Vsi vzorci so bili skladni s predpisi. Za kemijsko analizo so bili odvzeti 3 vzorci vode. V obsegu opravljenih kemijskih analiz so bili izmerjeni sledeči parametri: temperatura vode, pH, električna prevodnost, motnost, vonj, permanganatni indeks, kalij, magnezij, kalcij, karbonatna trdota, nekarbonatna trdota, skupna trdota. Vsi vzorci so bili skladni s predpisi.

Tabela spremljanja zdravstve ustreznosti pitne vode in izvedeni ukrepi:

Datum	Vrsta preizkusa	Skladnost	Ukrep
18.02.2025	MKB	da	
18.02.2025	KEM	da	
08.04.2025	MKB	da	
06.06.2025	MKB	da	
09.06.2025	MKB	da	
09.06.2025	KEM	da	
13.08.2025	MKB	da	
08.10.2025	MKB	da	
08.10.2025	KEM	da	
04.12.2025	MKB	da	


Vsi podatki o rezultatih analiz za tekoče in preteklo leto so na spletni strani Vodovodne zadruge Leše z.o.o. na naslovu <https://lese-pod-dobrco.si/>

Iz vodovodnega sistema, ki je v upravljanju Vodovodne zadruge Leše z.o.o., se oskrbujejo vasi: Leše, Hudi Graben in Visoče. Skupaj se oskrbuje 314 prebivalcev.

Na podlagi zbranih podatkov o stanjih na merilnikih porabe vode je bilo v letu 2023 porabljen **18.076,00 m³** vode. Povprečna poraba vode na prebivalca v letu 2025 je znašala **4,80 m³**, v letu 2024 **4,84 m³** vode na mesec, v letu 2023 **4,73 m³** vode na mesec, v letu 2022 **4,78 m³** vode na mesec in v letu 2021 **4,70 m³** vode na mesec. Cena vode za 1 kubični meter (m³) znaša 0,35 €, oz. 0,00035 € za 1 liter.

VODOVODNA ZADRUGA LEŠE, z.o.o.

Leše 3, 4290 Tržič

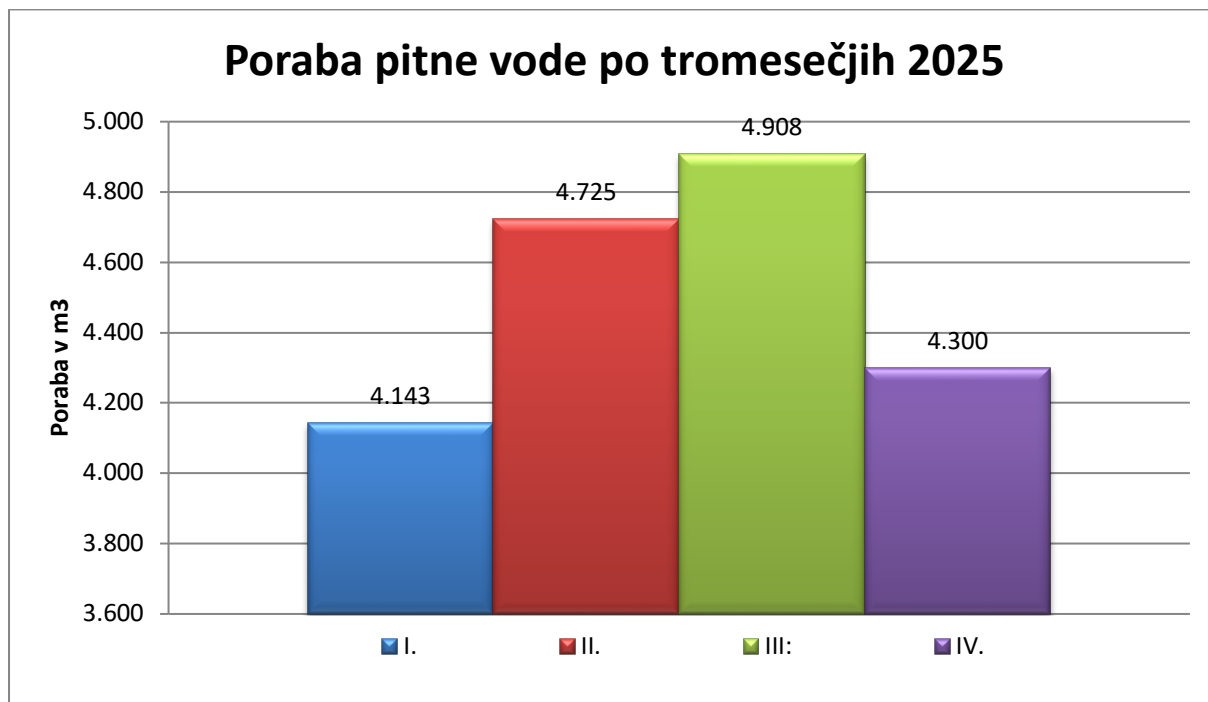

Vse podatke o upravljalcu vodovodnega sistema, Vodovodne zadruga Leše, si lahko ogledate na spletni strani <https://lese-pod-dobrco.si/>.